

ROZVODNÁ SIEŤ:
3/PE/N 230V/400V 50Hz AC, TN-S
1/PE/N 230V 50Hz AC, TN-S
2 DC 750V, IT

OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ OCHRANA

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
 - zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

OCHRANNÉ OPATRENIE: OCHRANA PRI PORUCHE

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
 - samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)


VONKAJŠIE VPLYVY VIĎ. : PROTOKOL O URČENÍ VONKAJSÍCH VPLYVOV č. 15/24-1

PRE VIAC INFORMÁCII VIĎ. TECHNICKÚ SPRÁVU A OSTATNÉ DOKUMENTY TEJTO
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

©ELPLY s.r.o., IČO: 52 387 143, DIČ: 2121009407, si vyhradzuje autorske práva pre toto dielo, ktoré sú ustanovené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorsky zákon. Dielo nie je možné kopírovať, distribuovať, zverejňovať bez písomného súhlasu jeho autora, ktorý je výlučným majiteľom tohto diela.
Dokumentácia bola vyhotovená na základe požiadaviek investora a v súlade s platnými predpismi, zákonmi a technickými normami STN.


| | | |
|--|--|-------------------|
| Hlavný projektant | Zodp. Projektant | Vypracoval |
| Ing. Adrián Bereš | Ing. Matúš Soták | Ing. Adrián Bereš |
| Stavebník : Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma | | |
| Miesto stavby : Obec Gemerská Poloma, k.ú. Gemerská Poloma, p.č. C-KN 1099; 1100/1; 1101/2 | | |
| Číslo PD : P-15/24 | Názov stavby : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCI GEMERSKÁ POLOMA časť: FOTOVOLTIKA | |
| Názov výkresu : ROZVÁDZAČ R-DC | | |

Pečiatka a podpis :




ELPLY s.r.o.
Žabokreky nad Nitrou 478
958 52 Žabokreky nad Nitrou
t.č.+421 903 283 083,
mail: elply@elply.sk
IČO:52 387 143, DIČ: 2121009407

ECT24PT-s

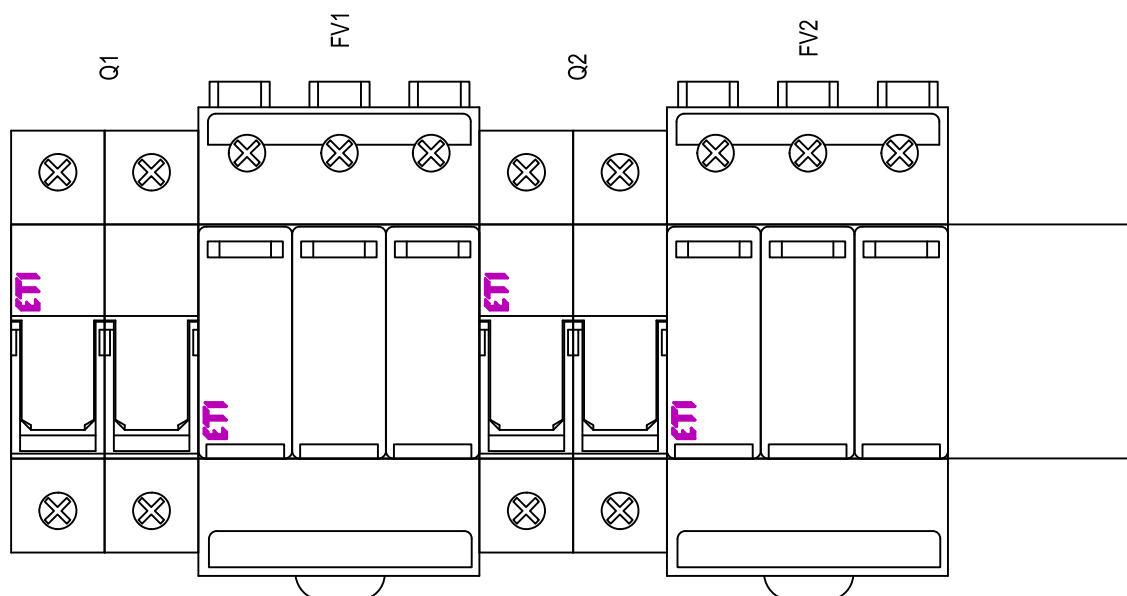

PRÁZDNE OTVORY UZAVRIEŤ ZÁSLEPKOU

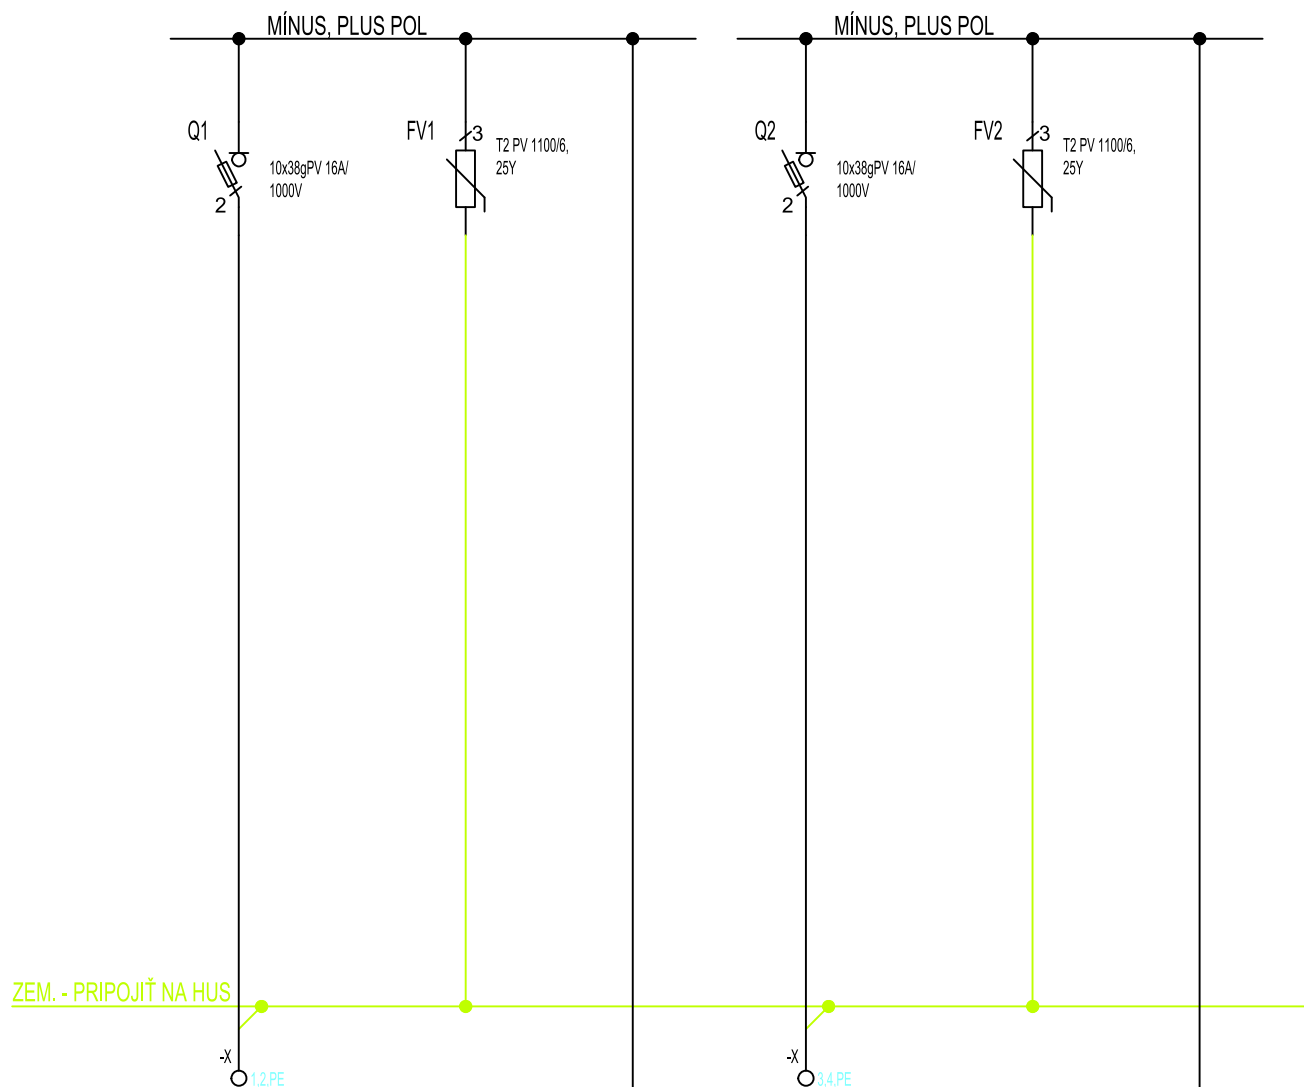

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| Číslo obvodu | WL001 | | WL002 | WL003 | | WL004 |
| Popis | PRÍVOD ZO STRINGU 1 | | NAPOJENIE MENIČA STRING 1 | PRÍVOD ZO STRINGU 2 | | NAPOJENIE MENIČA STRING 2 |
| Power [kW]/Current [A] | 13,17 A | | 13,17 A | 13,17 A | | 13,17 A |
| Kabel | H1Z2Z2 1x6 | | H1Z2Z2 1x4 | H1Z2Z2 1x6 | | H1Z2Z2 1x4 |
| Název obvodu | PANELY 1-9 | | MENIČ MPPT1 | PANELY 10-18 | | MENIČ MPPT2 |