REZ B-B´

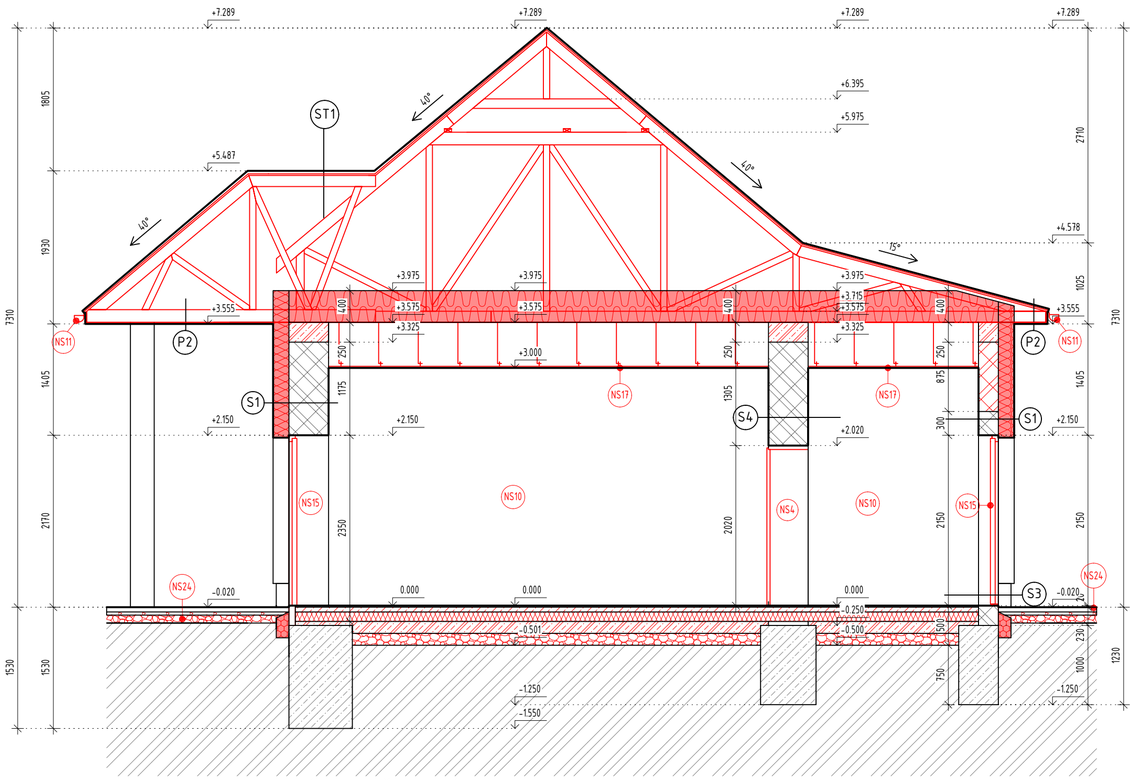

SKLADBY UPRAVOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ:

ST1 VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY

- 0,6 mm FALCOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
  ŠÍRKA PLECHU 670 mm, ŠTRUKTÚROVANÝ MATNÝ POVRCH, RAL 8017, TRIEDA OCELE: DX54
  LINDAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST HNEDÁ (ALEBO EKVIVALENT)
- 8 mm DRENÁŽNA FÓLIA POD FALCOVANÉ KRYTINY
  JUTADREN 500g/m² (ALEBO EKVIVALENT)
- 25 mm PLNÝ DREVENÝ ZÁKLOP (IMPREGNOVANÝ)
  DREVENÉ DOSKY hr. 25 mm
- 100 mm DREVENÝ VAZNÍK
  NÁVRH VIĎ. STATICKÝ POSUDOK

ST2 ZATEPLENIE STROPU FÚKANOU TEPELNOU IZOLÁCIOU

- 400 mm FÚKANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY ZAVESENÁ MEDZI A NAD TRÁMAMI (λ_D = 0,039 [W/m.K])
  TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER INSULFIT (ALEBO EKVIVALENT)
- 100 mm DREVENÝ VAZNÍK
  NÁVRH VIĎ. STATICKÝ POSUDOK
- 1 mm PAROZÁBRANA
  ISOVER VARIO® XTRA (ALEBO EKVIVALENT)
- – mm NOSNÁ KONŠTRUKCIA SDK PODHĽADU + VZDUCHOVÁ MEDZERA
  CD, UD PROFILY, ZÁVESY,RÝCHLOSKRUTKY RIGIPS (ALEBO EKVIVALENT)
- 12,5 mm PROTIPOŽIARNE SADROKARTÓNOVÉ DOSKY hr. 12,5 mm
  SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RF (DF), hr. 12,5 mm (ALEBO EKVIVALENT)

S4 EXISTUJÚCE VNUTORNÉ STENY

- – mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN
  (VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)
- max. 40 mm VÁPENNOCEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA PRE RUČNÉ SPRACOVANIE
  BAUMIT JADROVÁ OMIETKA GROBPUTZ (ALEBO EKVIVALENT)
- 2 mm CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK
  BAUMIT PREDNÁSTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)
- 700 mm PÔVODNÉ ZMIEŠANÉ MURIVO

S1 OBVODOVÁ STENA

- 2,0 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY, SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ZRNO 2,0 mm
  BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- 4 mm LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
  BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT)
- 200 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λ_D = 0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604)
  ISOVER TF PROFI (ALEBO EKVIVALENT)
- 5 mm LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE)
  BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)
- max. 40 mm VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
  BAUMIT JADROVÁ OMIETKA (ALEBO EKVIVALENT)
- 2 mm CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK
  BAUMIT PREDNÁSTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)
- 700 mm PÔVODNÉ ZMIEŠANÉ MURIVO

S2 SOKEL POD TERÉNOM

- 8 mm NOPOVÁ FÓLIA
  NOPOVÁ FÓLIA S VÝŠKOU NOPU 8 mm
- 160 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, (λ_D = 0,036 [W/m.K])
  ISOVER STYRODUR 2800C (ALEBO EKVIVALENT)
- 5 mm LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE)
  BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)
- 8 mm HYDROIZOLAČNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS V 2 VRSTVÁCH (NATAVENÝ)
  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR. 4 mm
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  ALP PENETRAL
- max. 40 mm VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
  BAUMIT JADROVÁ OMIETKA (ALEBO EKVIVALENT)
- 2 mm CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK
  BAUMIT PREDNÁSTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)
- 700 mm PÔVODNÉ ZMIEŠANÉ MURIVO

S3 SOKEL min. 300 mm NAD TERÉNOM

- 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY, SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ZRNO 2,0 mm
  BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- 4 mm LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
  BAUMIT STARCONTACT + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT)
- 160 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, (λ_D = 0,036 W/m.K)
  ISOVER STYRODUR 2800C (ALEBO EKVIVALENT)
- 5 mm LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE)
  BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)
- 8 mm HYDROIZOLAČNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS V 2 VRSTVÁCH (NATAVENÝ)
  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR. 4 mm
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  ALP PENETRAL
- max. 40 mm VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
  BAUMIT JADROVÁ OMIETKA (ALEBO EKVIVALENT)
- 2 mm CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK
  BAUMIT PREDNÁSTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)
- 700 mm PÔVODNÉ ZMIEŠANÉ MURIVO

S5 NOVÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

- – mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN
  (VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)
- 15 mm JEDNOVRSTVOVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA PRE RUČNÉ SPRACOVANIE
  BAUMIT BAUMIT MVR UNI (ALEBO EKVIVALENT)
- 115 mm PRIEČKOVÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC
  HELUZ 11,5 BRÚSENÁ (ALEBO EKVIVALENT)

P1 PODLAHA NA TERÉNE, PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

- – mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VRÁTANE PODKLADNEJ VRSTVY
  (VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)
- 60 mm CEMENTOVÝ POTER + POTRUBIE PODLAHOVÉHO VYK.
  napr.BAUMIT POTER MG (ALEBO EKVIVALENT)
- 120 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS DOSIEK, (λD = 0,034 [W/m.K]) (VOĽNE POLOŽENÁ)
  napr.ISOVER EPS 150S (ALEBO EKVIVALENT)
- 1 mm SEPARAČNÁ PE FÓLIA
  napr.BAUMIT SEPARAČNÁ PE FOLIA
- 2×4 mm 2 x HYDROIZOLAČNÝ MODIFIKOVANÝ ASFLATOVÝ PÁS (NATAVENÝ)
  napr.GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  napr.ALP PENETRAL
- 150 mm ZÁKLADOVÁ BETÓNOVÁ DOSKA + KARI SIEŤ
  TRIEDA BETÓNU A OCEĽ VIĎ. ČASŤ STATIKA)
- 150 mm ŠTRKOVÝ PODSYP
  DRVENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm
- – mm PÔVODNÁ ZEMINA
  HUTNENIE PÔVODNEJ ZEMINY (VIĎ. ČASŤ STATIKA)

P2 PODSTREŠIE

- 140 mm NOSNÁ KONŠTRUKCIA KROVU – DREVENÝ VÄZNÍK
  TRIEDA, DIMENZIA A MAXIMÁLNY ROZOSTUP DREVENÝCH PRVKOV (VIĎ. STATICKÝ POSUDOK)
- 25 mm PLNÝ ZÁKLOP
  OSB DOSKY
- – mm ADHEZNY MOSTÍK
  ADHEZNY MOSTÍK DEN BRAVEN (ALEBO EKVIVALENT)
- 5 mm LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
  BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT)
- – mm PENETRAČNÝ NÁTER
  BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY, SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ZRNO 2,0 mm
  BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE

Px NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLÁH

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA, NASIAKAVOSŤ E ≤ 3,0 %, TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI R10
TYP A FARBU DLAŽBY UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
LEPIACA MALTA
BAUMIT BAUKLEBER (ALEBO EKVIVALENT)
PENETRAČNÝ NÁTER
BAUMIT GRUND (ALEBO EKVIVALENT)
ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY

Tx POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN

T1. VNÚTORNÝ NÁTER
- DVOJVRSTVOVÝ VNÚTORNÝ NÁTER VODOURIEDITEĆNOU MALIARSKOU FARBOU
  BAUMIT KLIMACOLOR (ALEBO EKVIVALENT)
- JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA
  BAUMIT PERLA EXTERIOR
- PENETRAČNÝ NÁTER
  BAUMIT SuperPrimer
- KONŠTRUKCIA STENY

T2. KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÝ OBKLAD, NASIAKAVOSŤ E ≤ 3,0 % (NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI)
  TYP A FARBU KERAMICKÉHO OBKLADU UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE
- LEPIACA MALTA
  BAUMIT KLEBER
- PENETRAČNÝ NÁTER
  BAUMIT GRUND
- KONŠTRUKCIA STENY

LEGENDA EXISTUJÚCICH MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE ZMIEŠANÉ KAMENNO TEHLOVÉ MURIVO
- EXISTUJÚCE ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU

LEGENDA NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV

- ZAMURUROVANIE PÔVODNÝCH OTVOROV KEAMICKÝMI TVÁRNICAMI
  napr. HELUZ FAMILY 30 BRÚSENÁ, MUROVANÁ NA TENKOVRSTVOVÚ MALTU
- NOVÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr. 115 mm
  napr. HELUZ 11,5 BRÚSENÁ, MUROVANÁ NA TENKOVRSTVOVÚ MALTU
- SADROKARTÓNOVÁ INŠTALAČNÁ PREDSTENA HR. 150 mm, KAPOTÁŽ POTRUBÍ IMPREGNOVANÁ SDK DOSKA, HR. 12,5 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
  – ZATEPLENIE STIEN napr. ISOVER TF PROFI
  (λ_D = 0,036 W/m.K), hr. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, napr. ISOVER STYRODUR 2800C
  (λ_D = 0,036 W/m.K), hr. 160 mm
- FÚKANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO SKLENÝCH VLÁKIEN, napr.
  ISOVER INSULFIT, (λ_D = 0,042 W/m.K)
- ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE – STROPY, STENY, STĹPY, SCHODISKÁ
  (TRIEDA BETÓNU A VISTUŽENIA VIĎ. STATIKA)
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
  (TRIEDA BETÓNU VIĎ. STATIKA)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS
  – ZATEPLENIE PODLAHY napr. ISOVER EPS 150S
  (λ_D = 0,034 W/m.K), hr. 120 mm
- ŠTRKODRVA
- ZÁKLADY – HYDROIZOLAČNÝ MODIFIKOVANÝ ASFLATOVÝ PÁS

VYSVETLIVKY

- +0,000 VÝŠKA DOKONČENEJ PODLAHY PRÍZEMIA
- Ox OZNAČENIE OKNA VIĎ VÝPIS OKIEN
- D2/P OZNAČENIE DVERÍ – VIĎ VÝPIS DVERÍ
- PPx NOVÝ PARAPET EXISTUJÚCEHO OKNA
- RE ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ
- H NÁSTENÝ HYDRANT

POZNÁMKY

- KÓTOVANÉ VÝŠKY STAVEBNÝCH OTVOROV DVERÍ A PARAPETY OKIEN SÚ OD KONEČNEJ PODLAHY A BEZ PARAPETNEJ DOSKY
- SKLADBY PODLÁH A OMIETOK SÚ UVEDENÉ VO VÝKRESE: REZ A–A´,
- KÓTOVANÉ ROZMERY NOSNÉHO MURIVA SÚ BEZ OMIETOK
- NAPOJENIE PRIEČOK NA STROP RIEŠIŤ PRUŽNÝM NAPOJENÍM
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMENY, JE NUTNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECH. PARAMETRE
- DRÁŽKY V MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÁCH JE NUTNÉ FRÉZOVAŤ– NIE SEKAŤ
- VŠETKY BETÓNOVÉ MAZANINY PODLÁH JE NUTNÉ DILATOVAŤ OD STIEN – POUŽIŤ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSKY
- STYKY ROZNÝCH KONŠTRUKCIÍ (NAPR. BETÓN MURIVO) PRESIEŤKOVAŤ
- VŠETKY HYGIENICKÉ ZARIADOVACIE PREDMETY (UMÝVADLÁ, TOALETY,...) UMIESTNOVAŤ PODĽA STN 73 4108
- FAREBNOSŤ MALOVANÝCH MIESTNOSTÍ, OBKLADOV, DLAŽIEB URČÍ INVESTOR,
- DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV
- Z HĽADISKA HYG. POŽIADAVIEK JE NUTNÉ ABY VŠETKY MATERIÁLY POUŽITÉ NA STAVBE BOLI ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ A SPĹŇALI TAK VŠETKY POŽADOVANÉ HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- VÝŠKOVÉ ÚROVNE PRESTUPOV, VZT, VYKUROVANIA, ZTI, ... URČIŤ PRIAMO PRI REALIZÁCII
- HYDROIZOLÁCIU A TEPELNÚ IZOLÁCIU SOKLA Z XPS VYTIAHNÚŤ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PRED ZATEPLOVANÍM FASÁDY JE POTREBNÉ LOKÁLNE PORUŠENÚ VONKAJŠIU OMIETKU VYSPRAVIŤ OPRAVNOU MALTOU
- DRÁŽKY PO NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCII BUDÚ VYSPRAVENÉ CEMENTOVOU MALTOU,
- VŠETKY MIESNOSTI BUDÚ OŠETRENÉ NOVOU VNÚTORNOU MALBOU
- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ODCHÝLKU MERANIA

VYSVETLIVKY NOVÝ STAV SO-01.1

- NS1 NOVÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY, NAPOJENIE NA NOVÉ ROZVODY VODY A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (VIĎ. SO-01.3 ZDRAVOTECHNIKA)
- NS2 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, NASIAKAVOSŤ E> 10 % (VÝŠKA OKLADU JE DEFINOVANÁ V PÔDORYSOCH)
- NS3 NOVÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr. 115 mm
- NS4 OSADENIE NOVÝCH VNÚTORNÝCH DVERÍ, VRÁTANE ZÁRUBNÍ VIĎ. VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- NS5 OSADENIE NOVÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM VRÁTANE VONKAJŠIEHO POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PARAPETU HR. 2,0 mm VRÁTANE VNÚTORNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU (ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OTVOROV)
- NS6 NOVÝ SVETLOVOD, PRE ŠIKMÚ STRECHU, PRIEMER SVETLOVODU 35 CM + PREDLŽOVACÍ DIEL DL. 1240 MM
- NS7 OSADENIE NOVEJ DECENTRÁLNEJ REKUPERAČNEJ JEDNOTKY DO OBVODOVEJ STENY S MRIEŽKOU NA NASÁVACOM A VÝFUKOVOM POTRUBÍ, MONTÁŽNY OTVOR Ø162 mm, napr. BREEZY 160-E SMART
- NS8 NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)
- NS9 ZAMUROVÁVANÉ OTVORY V NOSNÝCH STENÁCH – MUROVANÉ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (ROZMERY SÚ DEFINOVANÉ V PÔDORYSE)
- NS10 NOVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMIETKY NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI
- NS11 NOVÉ DAŽĎOVÉ ZVODY (FARBU UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE)
- NS12 PRVKY DEBARIERIZÁCIE V ZMYSLE §57 A §59 VYHLÁŠKY MŽP SR Č.532/2002 Z.z.
  a) VO WC PRE IMOBILNÝCH
  - SKLOPNÉ DRŽADLÁ NA OBOCH STRANÁCH WC MISY
  - UMÝVADLO S PODOMIETKOVÝM / ÚSPORNÝM SIFÓNOM
  - DRŽADLO VEDĽA UMÝVADLA A NA VNÚTORNEJ STRANE DVERÍ
  - ZRKADLO NA VOĽNEJ PLOCHE VO VYHOVUJÚCEJ VÝŠKE PRE OSOBYSEDIACE NA VOZÍKU VEŠIAK VO VÝŠKE 1200 MM A SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA
  - OZNAČENIE DVERÍ DO HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ČÍSLAMI A PÍSMENAMI VÝŠKY 100 MM S RELIÉFOM HR. 10 MM, VÝŠKA RELIÉFU 3–5 MM
  b) PRED HLAVNÝM VSTUPOM A KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY
  - SIGNÁLNE PÁSY PRE NEVIDIACICH – STUDENÝ PLASŤ ČERVENEJ FARBY: POLGUĽOVÉ VÝSTUPKY: V.=3 mm, PRIEMER 20 mm, ŠÍRKA PÁSU 800 mm
  - VAROVNÉ PÁSY PRED SCHODMI, KONTRASTNÉ ZNAČENIE PRIESTOROV A PRVKOV, RELÉFNE OZNAČENIE ÚČELU MIESTNOSTI
  - KONTRASTNÉ NÁPISY S VÝŠKOU PÍSMA 50 mm DO KAŽDEJ MIESTNOSTI PRÍSTUPNEJ Z CHODBY
- NS13 VYHOTOVENIE MONTOVANÝCH INŠTALAČNÝCH PREDSTIEN v. 1500 mm ZO SADROKARTÓNU + KONŠTRUKCIA (CD, UD PROFILY, ZÁVESY) VIĎ. LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV
- NS14 DELIACE PRIEČKY MEDZI KABÍNKAMI WC, HPL DOSKY VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTREDIA, HR. 11 mm, v. 2050 mm
- NS15 OSADENIE NOVÝCH VSTUPNÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM (ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OTVOROV)
- NS16 ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD – IMPREGNOVANÁ DOSKA RFI (DFH2) + DVOJURovňOVÝ KRÍŽOVÝ RÁST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)
- NS17 ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD – PROTIPOŽIARNA DOSKA RF (DF) + DVOJURovňOVÝ KRÍŽOVÝ RÁST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)
- NS18 NOVÁ KUCHYNSKÁ LINKA (VIĎ. VÝPIS KONŠTRUKCIÍ)
- NS19 SPÄTNÁ MONTÁŽ PAMÄTNEJ TABULE
- NS20 OBNOVENIE STREŠNÝCH VIKIEROV, DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, STREŠNÁ KRYTINA – FALCOVANÝ PLECH, v. 300 MM, š. 400 MM
- NS21 OBNOVENIE VYSTUPUJÚCICH PRVKOV NA ČELNEJ FASÁDE POMOCOU TEPELENEJ IZOLÁCIE HR. 250 MM
- NS22 SPÄTNÉ ULOŽENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY (NA ŠÍRKU 1,00 M) NOVÝ PODSYP TRIEDENE KAMENIVO FR. 4–8, HR, 40 MM
- NS23 OKAPOVÝ CHODNÍK, OKRASNÉ (PRÍRODNÉ) KAMENIVO FR. 16–32 MM OHRANIČENÝ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM v. 200 MM, OSADENÝM DO SUCHÉHO BETÓNOVÉHO LÔŽKA, TRIEDA BETÓNU C16/20
- NS24 NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, napr. SEMERLOCK CITYTOP KOMBI, SIVÁ, hr. 60 mm PODKLADNÉ VRSTVY TRIEDENÉ KAMENIVO FR. 4.8 MM, HR 40 MM A TRIEDENÉ KAMENIVO FR. 0–32 MM HR. min. 100 MM
- NS25 INJEKTÁŽ ZAVLHNUTÉHO NOSNÉHO MURIVA
- NS26 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN, KOMPOZITNÁ DOSKA S POTLAČOU NAPR. LITEG, V=1200 mm, VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ, POL. KDL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Marcel Zsóka PhD.	ARCHART, s.r.o. www.archart.sk 018 54 SLAVNICA SLAVNICA 265 IČO: 47834099 DIČ: 2024116965	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	ARCHART, s.r.o.		
VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Grbál	DÁTUM:	04/2024
INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma	MIESTO STAVBY: k.ú. Gemerská Poloma	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
NÁZOV PROJEKTU: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCI GEMER. POLOMA		PROFESIA:	ASR
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 BUDOVA s.č. 461		MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: NS05
NÁZOV VÝKRESU: REZ B-B´ – NOVÝ STAV			

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. Č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ