


TYP: RE 2.0 F403 W 32A P1
VÝROBCA: HASMA, s.r.o.
MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035
PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B
STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20
MENOVITÝ PRÚD: DO 32A
NAPŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ULOŽENIE KÁBLOV PODLA STN 73 6005

VOLNÝ TERÉN A KOMUNIKÁCIE:

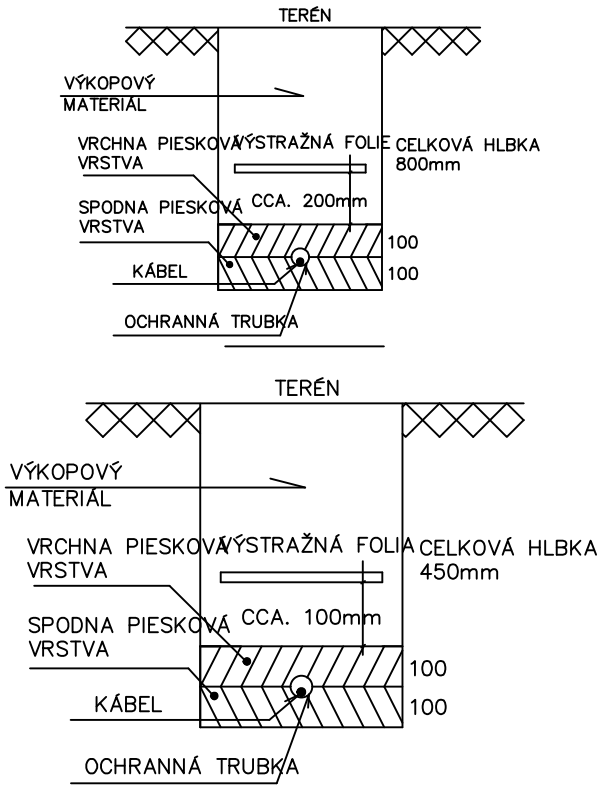

©ELPLY s.r.o., IČO: 52 387 143, DIČ: 2121009407, si vyhradzuje autorske práva pre toto dielo, ktoré sú ustanovené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorsky zákon. Dielo nie je možné kopírovať, distribuovať, zverejňovať bez písomného súhlasu jeho autora, ktorý je výlučným majiteľom tohto diela.

Dokumentácia bola vyhotovená na základe požiadaviek investora a v súlade s platnými predpismi, zákonmi a technickými normami STN.

Hlavný projektant	Zodp. Projektant	Vypracoval
Ing. Adrián Bereš	Ing. Matúš Soták	Ing. Adrián Bereš
Stavebník : Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211/8, 049 22 Gemerská Poloma		
Miesto stavby : Obec Gemerská Poloma, k.ú. Gemerská Poloma, p.č. C-KN 1099; 1100/1; 1101/2		
Číslo PD : P-15/24	Názov stavby : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCI GEMERSKÁ POLOMA časť: ELEKTROINŠTALÁCIA + BLESKOZVOD	
Názov výkresu : SITUÁCIA		

Pečiatka a podpis :

		
ELPLY s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 478, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, t.č.+421 903 283 083, mail: elply@elply.sk, IČO:52 387 143, DIČ: 2121009407		
Formát	297x420	Sada č.
Dátum	04/2024	
Stupeň	DSPaR	
Mierka	č. výkresu	
1:50	E-1	